



REOVEEPUMPLA EKSPLIKATSIOON

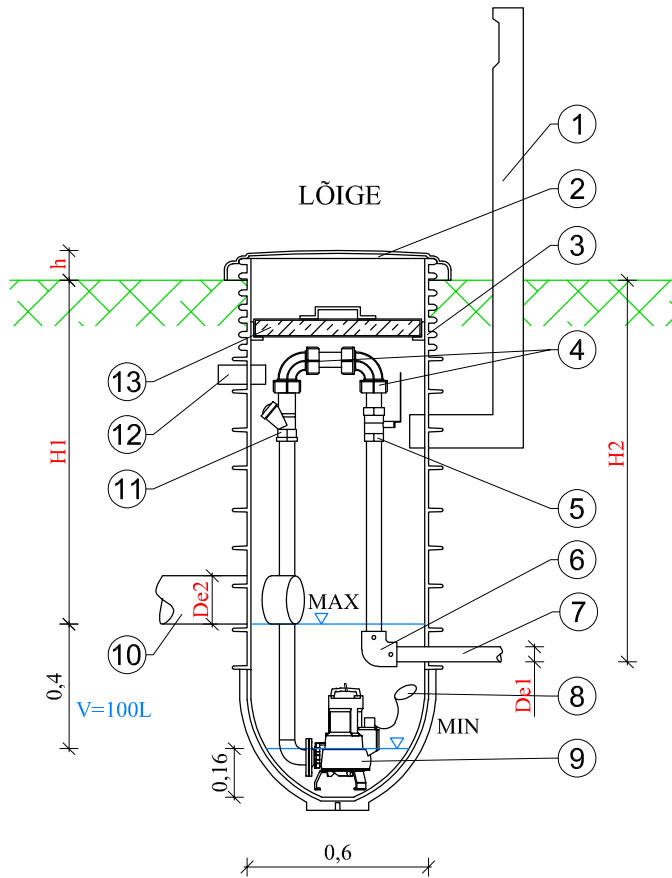

1. Tuulutustoru De 110
2. Pumpla luuk
3. Pumpla plastkorpus ZP 600
4. Kiirliite põlv GF
5. Kuulkraan
6. Elekterkeevispõlv 90°
7. Survetoru PE
8. Ujuklüüti
9. Pump
10. Sissevoolutoru
11. Tagasilöögiklapp
12. Kaabli läbiviik
13. Soojustusluuk

PEALTVAADE

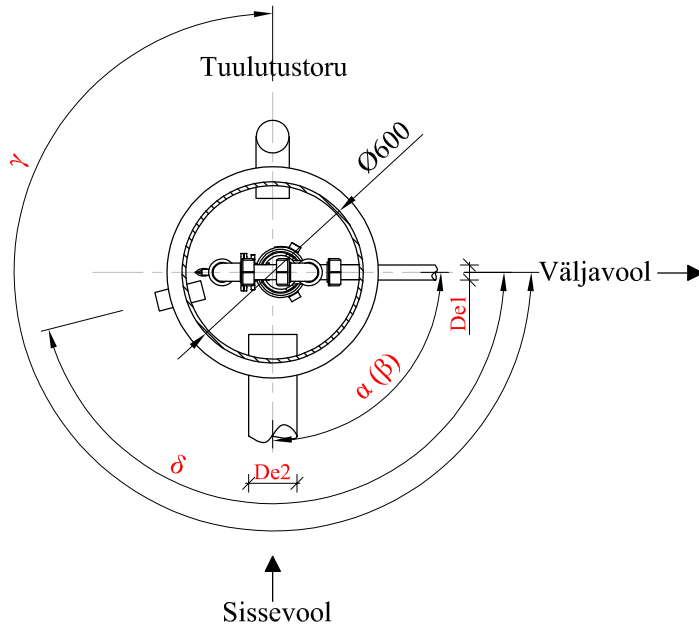

Toru(de) sügavus	H1= mm H2= mm
Toru(de) läbimõõt	De1= mm De2= mm
Siseneva(te) toru(de) nurk (mõõdetakse survetorust päripäeva)	α= ° β= °
Tuulutustoru	Jah <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/>
Tuulutustoru nurk survetorust	γ= °
Kaabli läbiviigu nurk survetorust	δ= °
Aktiivisõefilter ventilatsioonitorule	Jah <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/>
Alarmseade	Jah <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/>
Pump	Q= l/s H= m
Luuk	
Luugi kõrgus maapinnast	h= mm
Pumpla soovitatav aktiivmaht (vaikimisi kõrgus 0,4 m ja maht seejuures 100L)	V= L
Erinõuded	



Kaevutehased OÜ
Pargi 2
Puurmani
49014 Jõgevamaa

Joonise nimetus

Reoveepumpla ZP 600

Fail	Kuupäev	Mõõt
ZP 600 tellimisleht	8.12.2023	1:25